



中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0823



201719001121

检测编号: WJ20191689

Test No.

广州市微生物研究所

GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2019年7月22日

Date Received

检测日期: 2019年7月27日

Date Analyzed

样品名称 Name of Sample	蒸烤箱	样品来源 Source of Sample	送样
委托单位 Applicant	上海松下微波炉有限公司	委托方编号 Client Number	——
生产单位 Manufacturer	上海松下微波炉有限公司	商标 Brand	松下 Panasonic
型号规格 Type and Specification	NU-SC180B NU-JK180W NU-JA180W	样品数量 Quantity of Sample	3 份
生产日期 Date of Production	2019.06	样品状态 State of Sample	机器
生产批号 Batch Number	——	样品包装 Packing of Sample	——
检验依据和方法 Standard and Methods	1. GB 17988-2008 《食具消毒柜安全和卫生要求》附录 BB 食具消毒柜的大肠杆菌消毒效果的试验方法 2. 《消毒技术规范》(2002 年版)2.1.5 灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验		
检测项目 Items of Analysis	1. 消毒效果 1 星级检测 (大肠杆菌 8099) 2. 杀菌效果 (金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231)		
备注 Remarks	使用自动菜单“餐具清洁”。		

接下页/To be continued



中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0823



201719001121

检测编号: WJ20191689

Test No.

广州市微生物研究所

GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY

检测报告

TEST REPORT


收样日期: 2019 年 7 月 22 日

Date Received


检测日期: 2019 年 7 月 27 日

Date Analyzed


WJ20191689-1 样品图片如下:

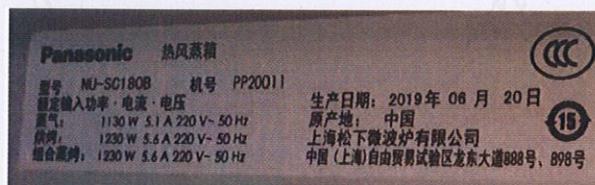

WJ20191689-2 样品图片如下:

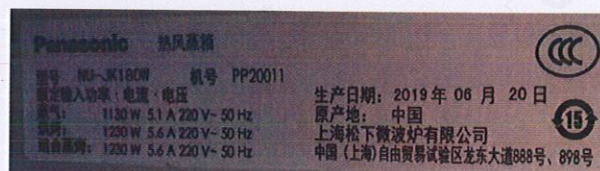

WJ20191689-3 样品图片如下:

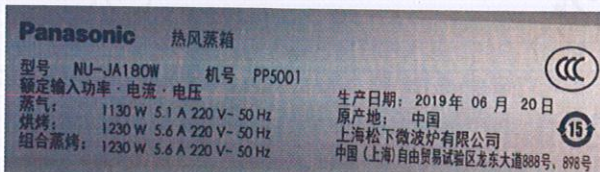

接下页/To be continued



中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0823



201719001121

检测编号: WJ20191689

Test No.

广州市微生物研究所

GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2019 年 7 月 22 日

Date Received

检测日期: 2019 年 7 月 27 日

Date Analyzed

检测结果:

样品编号	样品名称	试验时间	试验菌种	层数	阳性对照样菌落数 (cfu/片)	试验样菌落数 (cfu/片)	杀灭对数值	杀灭率* (%)
WJ20191689-2	蒸烤箱	30min	大肠杆菌	第一层	1.09×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					1.10×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					1.08×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					平均值		>3.00	99.999
				第二层	1.11×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					1.11×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					1.10×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					平均值		>3.00	99.999
			金黄色葡萄球菌	第一层	9.40×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					9.45×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					9.40×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					平均值		>3.00	99.999
				第二层	9.38×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					9.33×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					9.23×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					平均值		>3.00	99.999
			白色念球菌	第一层	7.15×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					7.25×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					7.05×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					平均值		>3.00	99.999
				第二层	7.05×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					7.28×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					7.08×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					平均值		>3.00	99.999

接下页/To be continued



中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0823



201719001121

检测编号: WJ20191689

Test No.

广州市微生物研究所

GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2019 年 7 月 22 日

Date Received

检测日期: 2019 年 7 月 27 日

Date Analyzed

检测结果:

样品编号	样品名称	试验时间	试验菌种	层数	阳性对照样菌落数 (cfu/片)	试验样菌落数 (cfu/片)	杀灭对数值	杀灭率* (%)
WJ20191689-3	蒸烤箱	30min	大肠杆菌	第一层	1.37×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					1.35×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					1.36×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					平均值		>3.00	99.999
				第二层	1.34×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					1.34×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					1.32×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					平均值		>3.00	99.999
			金黄色葡萄球菌	第一层	1.12×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					1.13×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					1.15×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					平均值		>3.00	99.999
				第二层	1.10×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					1.11×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					1.12×10 ⁶	<5	>3.00	99.999
					平均值		>3.00	99.999
			白色念球菌	第一层	9.55×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					9.53×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					9.70×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					平均值		>3.00	99.999
				第二层	9.38×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					9.38×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					9.45×10 ⁵	<5	>3.00	99.999
					平均值		>3.00	99.999

注: 1) 阴性对照组均无菌生长。

2) 杀灭率 (%) = $\frac{\text{阳性对照样菌落数 (cfu/片)} - \text{试验样菌落数 (cfu/片)}}{\text{阳性对照样菌落数 (cfu/片)}} \times 100\%$

3) 依据 GB 17988-2008 《食具消毒柜安全和卫生要求》规定, 消毒柜各点大肠杆菌杀灭对数值均 ≥ 3.00, 消毒柜消毒效果达到 1 星级。

报告结束/End of report

编制:
Editor

审核:

Checker

签发:

Issuer

签发日期 (公章):

Date Reported



第 7 页, 共 8 页